


Severidade

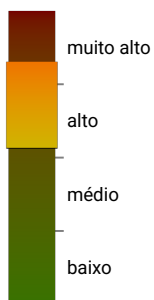

Descrição
Isso é classificado como uma [descarga superficial ou interna] [surface_or_internal_discharge]. A descarga parece ser forte e poderá aumentar rapidamente até à deterioração total do isolamento.

Recomendação
Ação imediata. Inspeção visual. Limpeza de superfícies poluídas. Reparação ou substituição dos componentes.


Propriedades

Nível	16.3 dB
Data de criação	6.6.2022
Dispositivo	AC130146
Etiqueta do dispositivo	AC130146_00384_220606_1357_0384
Distância	15 m
Tensão	525 kV
Localização	isolador


Tipo de descarga parcial

- corona negativo
- corona positivo e negativo
- descarga flutuante
- descargas superficial ou interna

PRPD

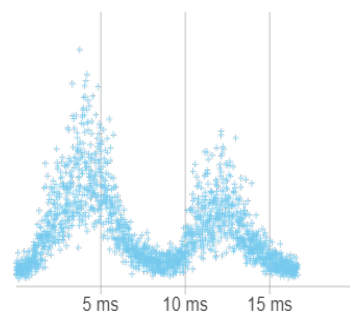

Forma de onda

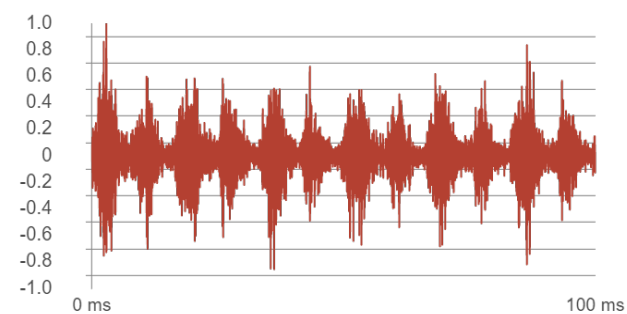

Comentários